УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Салаватстекло»

_____С.А. Агуреев
«16» 02. 2017г.

АКТ
осмотра участка трубопровода природного газа
покрытого многофункциональным защитным покрытием «KARE»

г. Салават «15» февраля 2017г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Главный инженер АО «Салаватстекло» - С.А. Киреев

Члены комиссии: Начальник ремонтной службы ПЛС – В.П. Быков

Начальник газового участка – С.Г. Головачев

Директор ООО «Фабрика Новус» - А.А. Игнатов

ВЫПОЛНИЛИ:

1. Визуальный осмотр участка трубопровода природного газа Dy300 на отм. +13,000 в/о 49/Е/1-И/1 в здании линии 6 ПЛС 01 покрытого защитным покрытием «KARE.
2. Тепловизионный контроль вышеуказанного участка трубопровода природного газа.

УСТАНОВИЛИ:

На участке трубопровода, покрытым защитным покрытием «KARE» за период с 10.11.2017г. по 15.02.2017г.:

1. отсутствует образование инея и наледи (соседние участки покрывались инеем с толщиной слоя до 20мм);
2. нет следов коррозии;
3. имеет эстетичный вид, наносится бесшовно;

Результаты работы защитного покрытия «KARE» подтверждают термограмма (приложение 1), фото осматриваемого участка трубопровода Приложение 2 и устные отчеты по наблюдениям за состоянием газопровода начальника энергомеханического ремонта Петренко К.Ю.

РЕШИЛИ:

Применить покрытие «KARE» при ремонтах трубопроводов (антикоррозийной защите) природного газа, азота, питьевой воды и на других сооружениях.

Председатель комиссии
Главный инженер АО «Салаватстекло» С.А. Киреев

Члены комиссии:

Начальник ремонтной службы ПЛС В.П. Быков

Начальник газового участка С.Г. Головачев

Директор ООО «Фабрика Новус» А.А. Игнатов

Γα3.

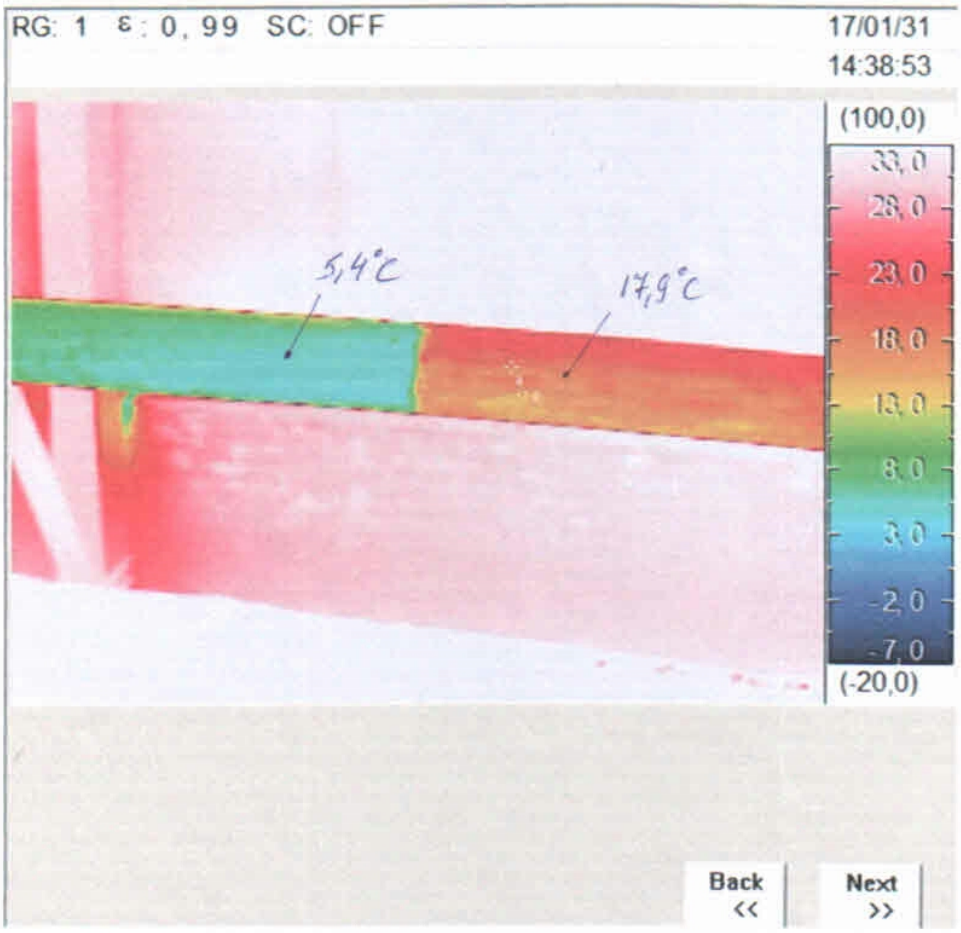
RG: 1 ε: 0, 99 SC: OFF
17/01/31
14:38:53
(100,0)
33,0
28,0
23,0
18,0
13,0
8,0
3,0
-2,0
-7,0
(-20,0)
5,4°C
17,9°C
Back
<<
Next
>>

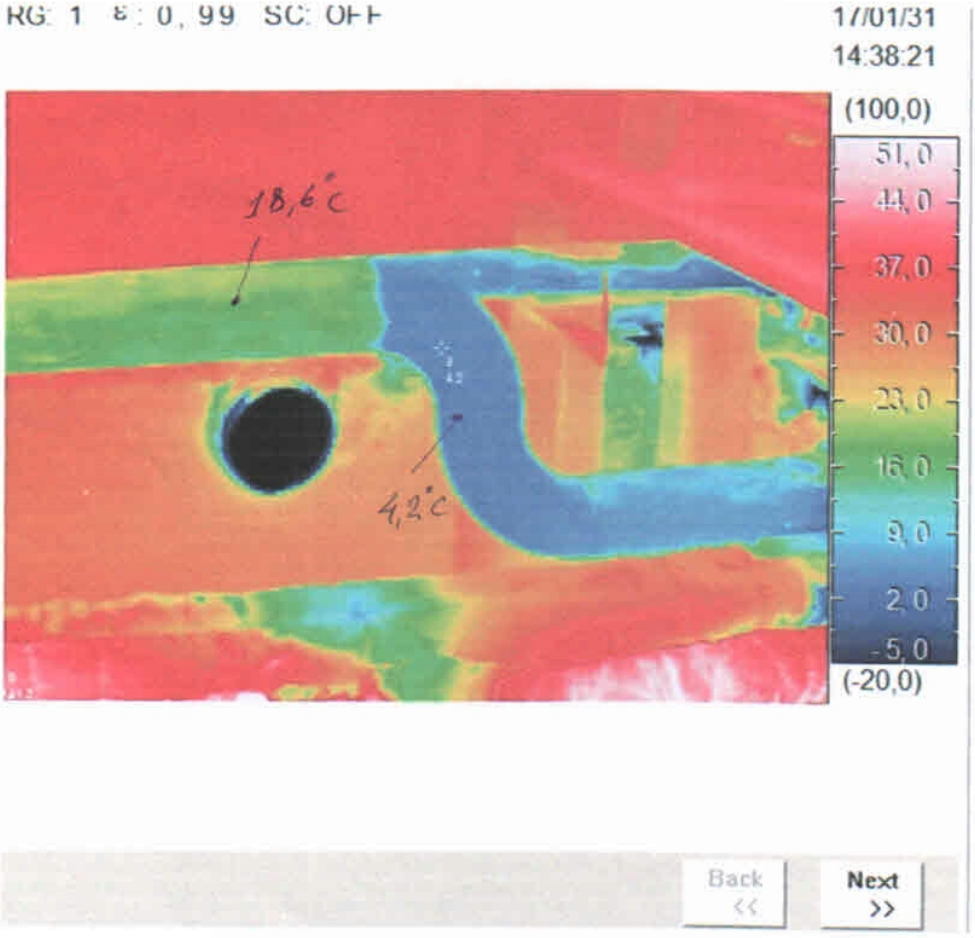
RG: 1 ε: 0, 99 SC: OFF
17/01/31
14:38:21
(100,0)
51,0
44,0
37,0
30,0
23,0
16,0
9,0
2,0
-5,0
(-20,0)
18,6°C
4,2°C
Back
<<
Next
>>